


PRÉSENTATION

Jusqu'alors il était demandé que les compétences eau et assainissement soient transférées des communes aux communautés de communes au plus tard le 1er janvier 2026.

Dans cette perspective, la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse a confié une mission d'étude et de préparation au transfert de compétence à Profil IDE basé principalement à Chambéry qui regroupe Profil Etude, EAURYX et BLT DROIT PUBLIC.

Cette étude s'étale sur minimum 18 mois avec 3 phases :

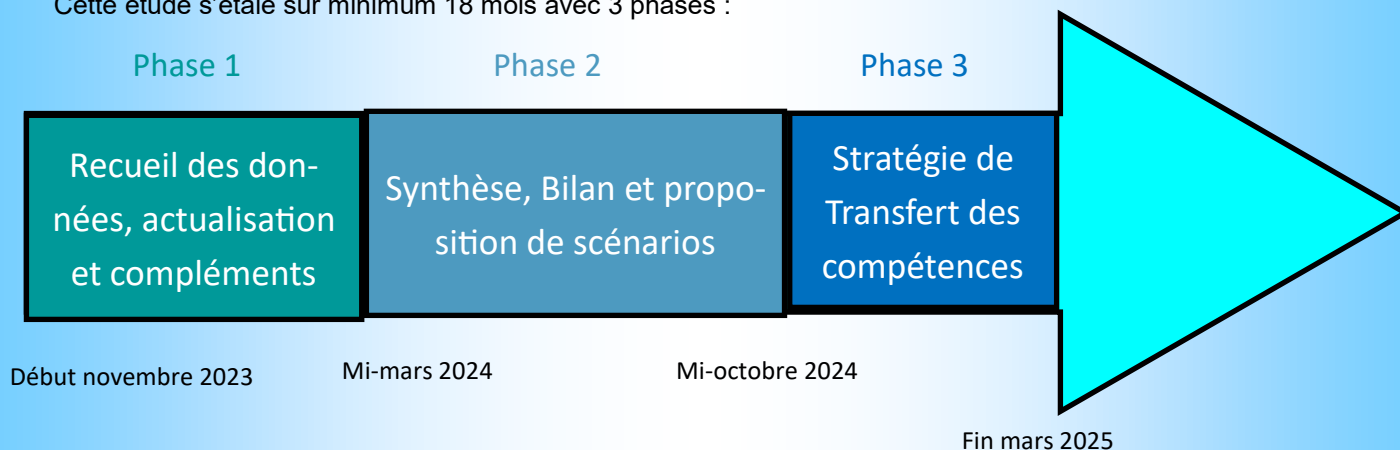

Une étude tenant compte des spécificités du territoire :

- Contextes particuliers des communes (superficie, dimension rurale, contraintes d'exploitation, ...)
- Modes de gestion actuels (très orientés Régie, peu de Délégation de Service Public, ...)
- Organisation des services (personnel affecté aux missions, charges portées par les budgets principaux, ...)
- Structures et grilles tarifaires
- Usages de l'eau
- Interactions entre les différentes compétences (eau potable et défense incendie, assainissement collectif et gestion)

Quelques données :



EAU POTABLE

11 structures gestionnaires

- 9 communes compétentes

- 2 syndicats intercommunaux intégraux (SIE du Thiers et SIEGA)
- 1 contrat d'affermage (DSP)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

16 structures gestionnaires

- 14 communes compétentes
- 2 syndicats intercommunal (SIAMN et SIEGA)
- 1 contrat d'affermage (Délégation de Service Public)



1 structure gestionnaire (CCCC)

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



- 2 communes en ANC strict (pas d'assainissement collectif)
- Les autres en ANC diffus regroupant 2589 installations

S.I.E.G.A. : Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux et d'Assainissement du Guiers et de l'Ainan

- Siège à Pont-de-Beauvoisin (38)
- Régie avec prestation de service (marché public) avec SUEZ
- 18 communes desservies **dont 1 sur la CCCC**
- 20 692 habitants (9 950 abonnés) desservis ;
- 1 700 000 m³ d'eau potable produits par an ;
- 7 ressources en eau potable ;

Syndicat des eaux du Thiers

- Siège à Saint-Alban-de-Montbel
- 27 communes desservies dont **7 sur la CCCC**
- 21 027 habitants (11 380 abonnés)
- 2 256 126 m³ d'eau potable produits par an

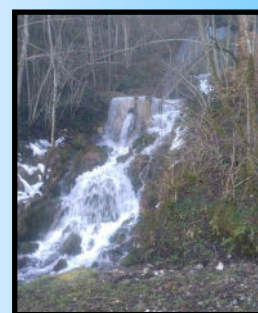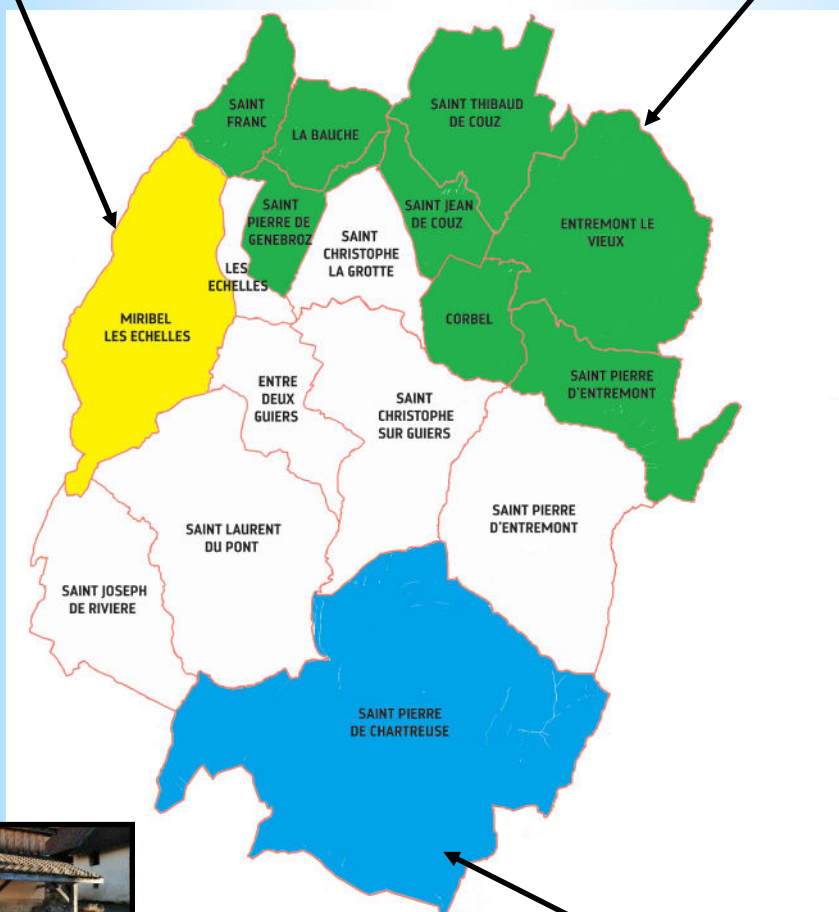

7 communes sur les 17 gèrent directement la production (dont une reçoit appui de le Veolia) et l'adduction de l'eau pour environ :

- 8 924 habitants dont (4 857 abonnés)
- 1 095 386 m³ d'eau prélevés
- 25 ressources en eau potable

Délégation de Service Public à **la SAUR** :

Antenne de secteur à ST-JEAN-DE-BOURNAY

- 935 habitants dont (1 002 abonnés)
- 397 000 m³ d'eau prélevés
- 11 ressources en eau potable

GESTION DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF


S.I.E.G.A. : pour la station d'épuration du Bourgeat
Régie avec prestation de Service (marché public) avec SUEZ

18 communes desservies ;
13 912 habitants desservis (6 825 branchements) ;
596 000 m³ d'eaux usées collectées puis épurées par

9 communes gèrent en régie leur station d'épuration :

- 7 Filtres plantés de roseaux
- 1 Station à biodisques
- 1 Station à boues activées

2 communes
ne disposent pas de station

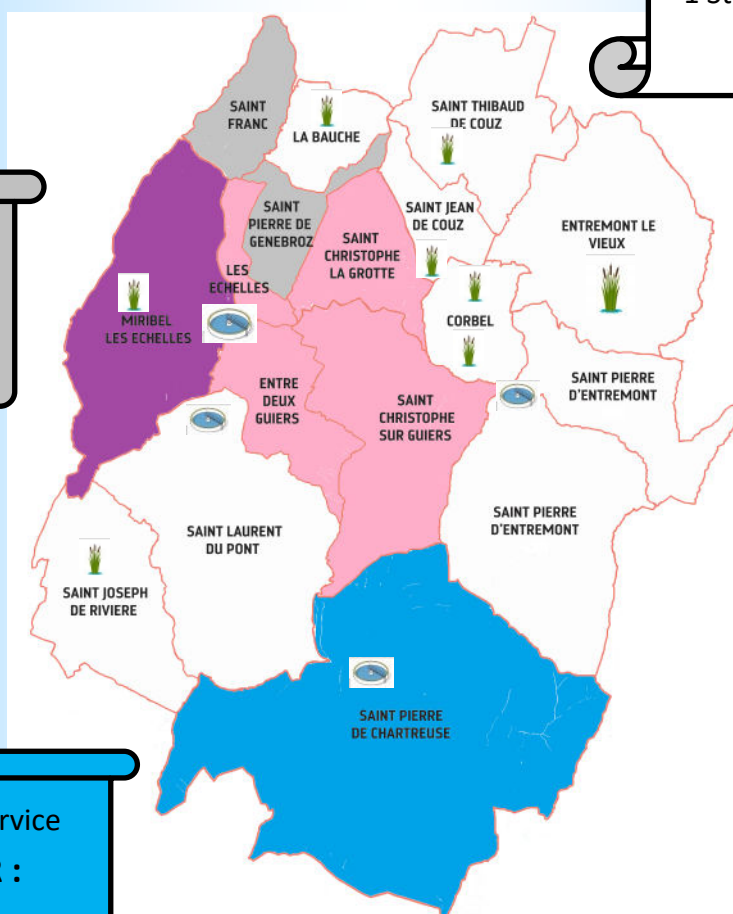

Délégation de Service Public à la **SAUR** :





S.I.A.M. : Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Moulin Neuf regroupe les communes de Miribel-les-Echelles, Saint-Christophe-sur-Guiers, Entre-deux-Guiers, Les Echelles et Saint-Christophe-la-Grotte.

La station d'épuration est celle de l'ancienne papèterie d'Entre-deux-Guiers, elle est fonctionnelle depuis l'automne 2020, sa gestion est déléguée une filiale de VEOLIA.

2607 installations

Lorsque l'habitat est d'avantage dispersé, il n'est pas possible de se raccorder au réseau d'assainissement collectif. En conséquence, l'habitation dispose de son propre système d'Assainissement Non Collectif.

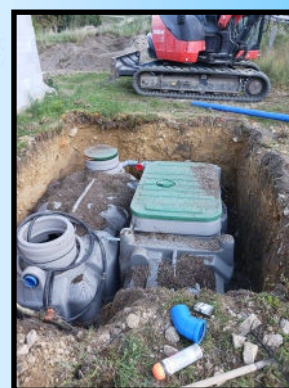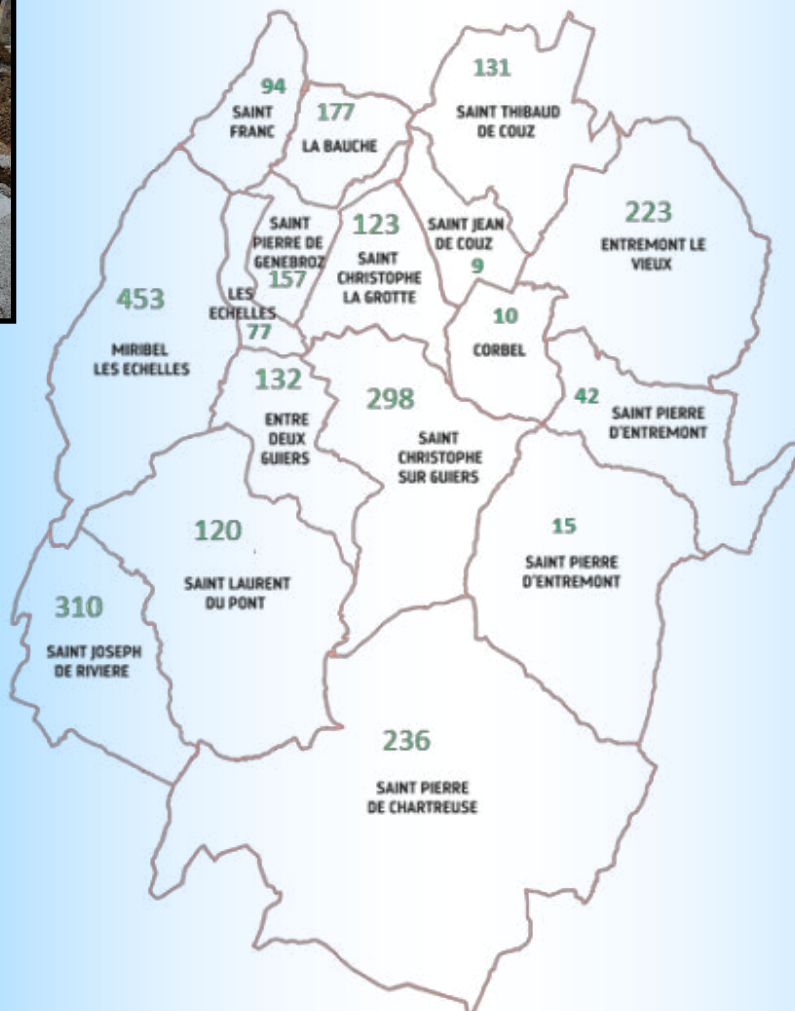

Un ANC est considéré comme conforme lorsqu'il dispose de tous les éléments indispensables pour réaliser le traitement des eaux usées.

S'il manque un élément, il est considéré comme incomplet, donc non conforme sans risques quand son rejet ne porte pas préjudice au milieu naturel et à risques lorsqu'un contact en direct avec des eaux brutes est possible notamment sur le domaine public.

POURCENTAGE DE CONFORMITÉ

